


485.1.2023



Szymon Róg
Radny Rady Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz, 7 sierpnia 2023r.

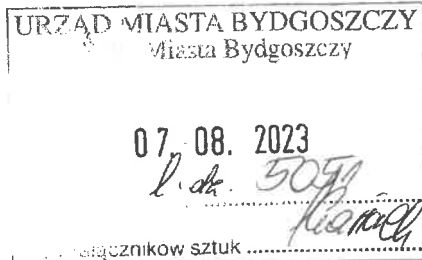

Szanowny Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy
za pośrednictwem
Pani Moniki Matowskiej
Przewodniczącej Rady Miasta

w sprawie awaryjnych prac sieci ciepłowniczej spółki KPEC przy ul. Solskiego

Szanowny Panie Prezydencie

W związku z odpowiedzią na interpelację z dn. 24 maja br. (sygn.RM.0003.462.2.2023) i trwającymi pracami wzdłuż ul. Solskiego uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Czym spowodowane jest zlecenie w 2022r. ponownie kolejnych napraw w trybie awaryjnym pomiędzy komorami K-4060 a K-4066 przy ul. Solskiego na łączną wartość ponad milion złotych? Dlaczego nie odbywał się przetarg w normalnym trybie na modernizację sieci na tym odcinku?
- 2) W jakim trybie odbywają się obecnie prace na przedmiotowym odcinku? Kiedy planowane jest ich zakończenie? Wedle relacji świadków od długich tygodni teren budowy wygląda na porzucony, żadne prace nie odbywają się.
- 3) Czy planowane jest zlecenie kolejnych prac na tym odcinku?

Z wyrazami szacunku

(-)

Szymon Róg



Bydgoszcz, 18 sierpnia 2023 roku

RM.0003.485.1.2023

Pan

Szymon Róg

Radny Rady Miasta Bydgoszczy

Dotyczy: awaryjnych prac sieci spółki KPEC przy ul. Solskiego

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację w sprawie awaryjnych prac sieci spółki KPEC przy ul. Solskiego informuję, co następuje:

Ad 1. Zlecenie kolejnych napraw w trybie awaryjnym dwukrotnie w roku 2022 (na wiosnę oraz na jesień), spowodowane było wystąpieniem awarii w dwóch różnych miejscach na odcinku pomiędzy komorami K-4060 a K-4066. Zgodnie z definicją, awaria ma charakter nagłego zdarzenia, powodującego wstrzymanie lub ograniczenie pracy obiektu ciepłowniczego - w tym wypadku sieci ciepłowniczej DN 500. W związku z tym, że przedmiotowa sieć ciepłownicza stanowi infrastrukturę krytyczną i zapewnia ciepło do odbiorców zlokalizowanych na Górnym Tarasie Bydgoszczy m.in. na osiedlach Górzyskowo, Szwederowo, Błonie, podjęto natychmiastową decyzję o wyłonieniu wykonawcy w trybie awaryjnym, aby usunąć ją w najkrótszym możliwym terminie. Dokonanie wyboru wykonawcy w drodze przetargu, skutkowałoby odcięciem dostaw ciepła do odbiorców zlokalizowanych w wyżej wymienionym obszarze miasta na wiele tygodni oraz stwarzałoby bezpośrednie zagrożenie życia lub mienia (czynnik grzewczy w tym okresie ma temperaturę ok. 100 st. C), a także naraziłoby Spółkę oraz miasto Bydgoszcz na ogromne straty finansowe i wizerunkowe.

Ad 2. Na przedmiotowym odcinku sieci roboty odbywają się w trybie awaryjnym. Prace technologiczne związane z wymianą odcinka sieci, na której wystąpiła seria awarii, zostały zakończone. Obecnie trwają tylko prace porządkowe i odtworzeniowe. Specyfika prowadzonych działań wynikająca ze stosowanej technologii, sprawia że większość prac wykonywana jest przez pracowników bezpośrednio w wykopie, przez co nie są oni widoczni z poziomu terenu, a może to sprawiać mylne wrażenie, że plac budowy został porzucony. Również wewnątrz komory K-4066 prowadzone są równoległe prace spawalnicze, które mogą być niewidoczne dla osób trzecich.

Ad 3. Nie jest planowane zlecenie kolejnych prac na tym odcinku.

2 powiadomienia
Rafał Bruski